

**Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
25-214 Kielce; ul. Hauke Bosaka 3A  
tel. (+ 48 41) 365-10-60  
fax. (+ 48 41) 365-10-10  
e-mail: laboratorium@pgkielce.pl**

## **SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 209/PBG/2018**

**ZLECENIODAWCA: HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O.  
ul. Ściegiennego 262 A  
25-116 Kielce**

**NR USŁUGI: PG-316/100-1/2018**

**TEMAT: Z<sub>1</sub> – zwiercina (urobek) – przed procesem – analiza uziarnienia**

Miejsce poboru: Baza Tech. Mag. Rzędów 37

Próbki pobrane przez: Zleceniodawcę

Data poboru próbek: 2018-03-14

Data przyjęcia próbek: 2018-03-15

Zlecenie wewnętrzne: 121/ZBO/2018


Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK  
PRACOWNI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH  
mgr Przemysław Domoradzki  
19-03-2018

Kielce, dn. 2018-03-19

<b>Kod próbki:</b>	5/0143/18					
<b>Oznakowanie próbki:</b>	Z <sub>1</sub>					
<b>Opis próbki dostarczonej do laboratorium:</b>	Próbka w wiaderku z tworzywa sztucznego					
<b>Rodzaj próbki:</b>	Zwierzcina (urobek) – przed procesem					
<b>Stan próbki:</b>	dobry					
<b>Metoda poboru próbki:</b>	-					
Oznaczenie	Identyfikator procedury badawczej	Data zakończenia badania	Wynik		Jednostka	Niepewność pomiaru [±]
			frakcja			
Analiza uziarnienia	PN-88/B-04481 pkt. 4.2	2018-03-19	Żwirowa	0,8	%	-
			Piaskowa	12,9		
			Pyłowa	70,3		
			Iłowa	16,0		

WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU

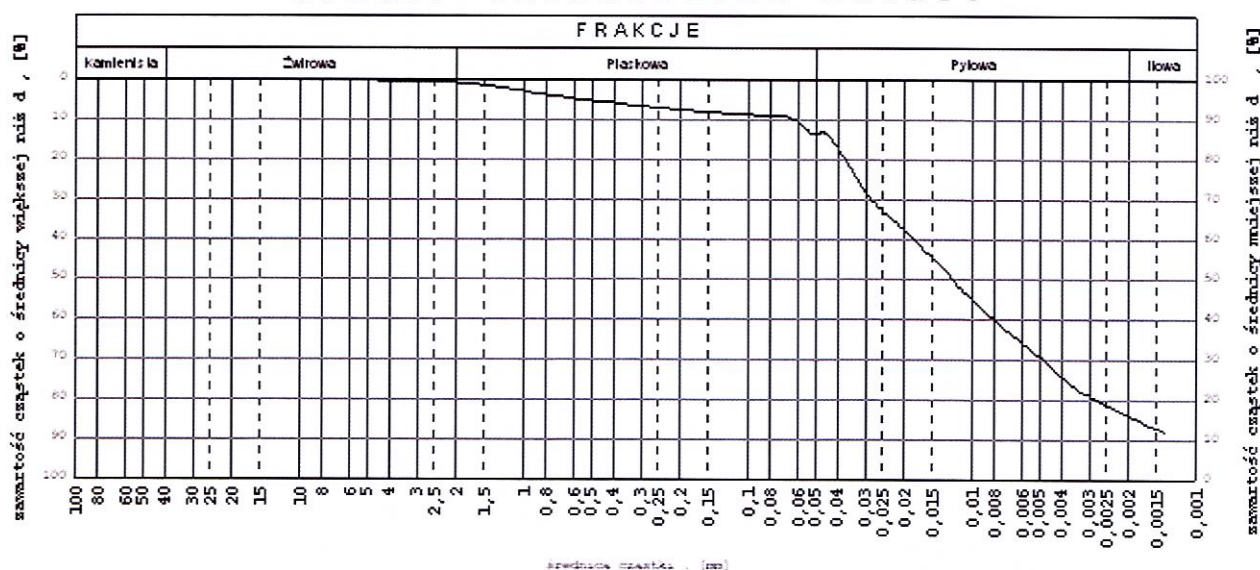

**Cel badania:** analiza uziarnienia

Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

Sprawozdanie może być kopiowane jedynie w całości; inna forma wykorzystania wyników jest dopuszczalna po uzyskaniu pisemnej zgody Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o.

Termin składania skarg wynosi 14 dni od daty przekazania sprawozdania.

**KONIEC SPRAWOZDANIA**